顶板变形缝防水构造图

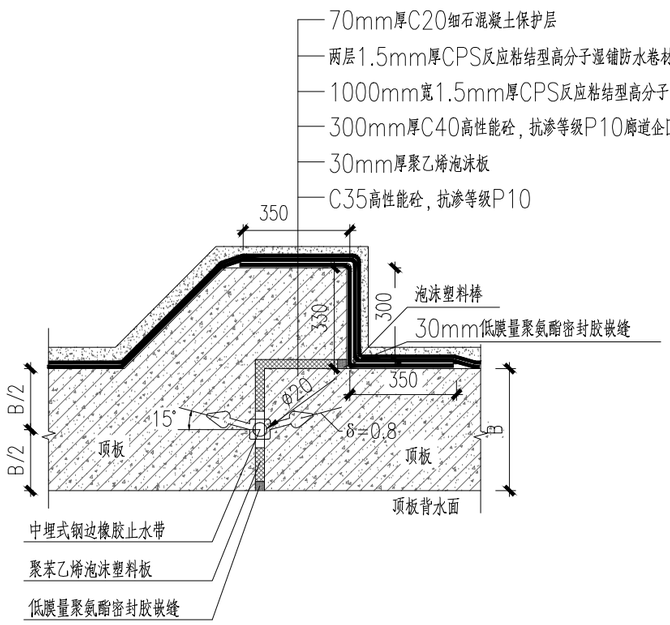

底板变形缝防水构造图

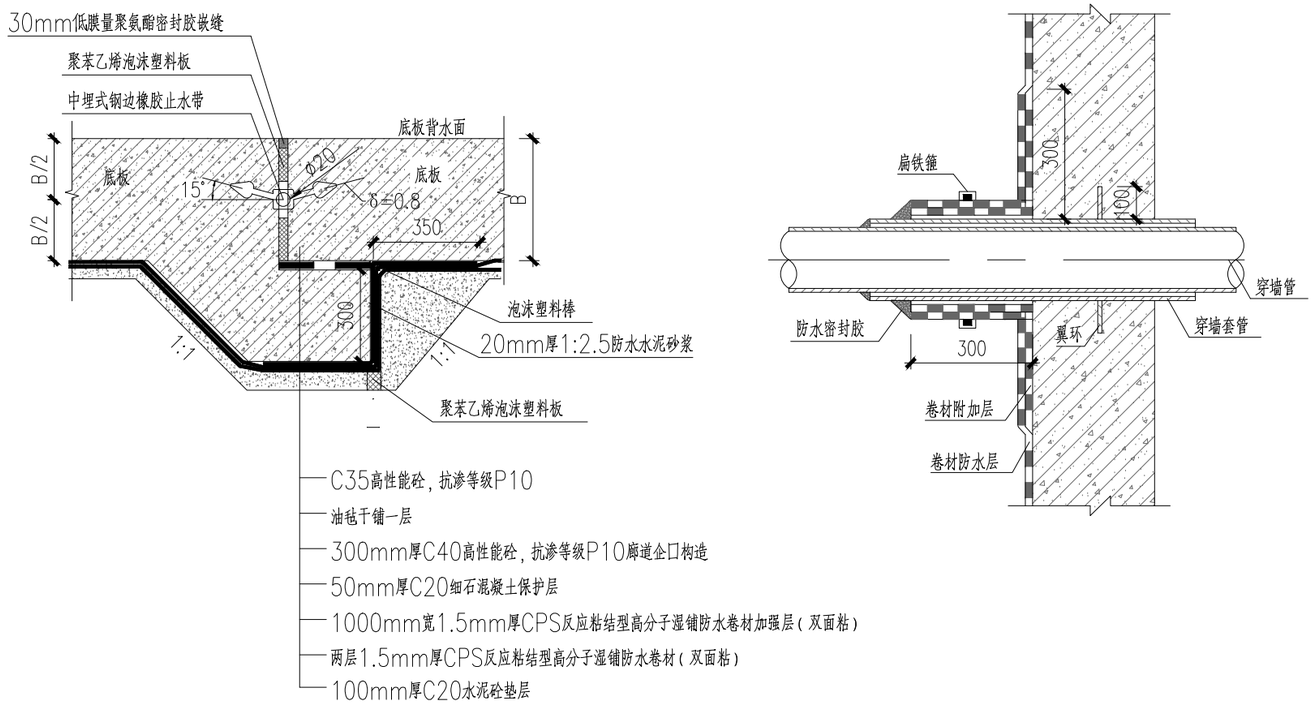

穿墙套管防水大样

侧墙变形缝防水构造图

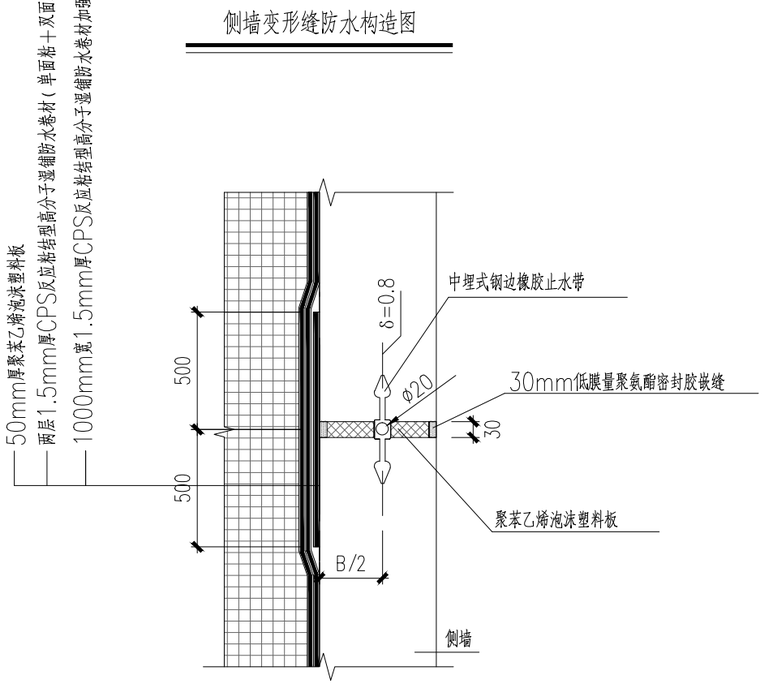

内墙变形缝防水构造图

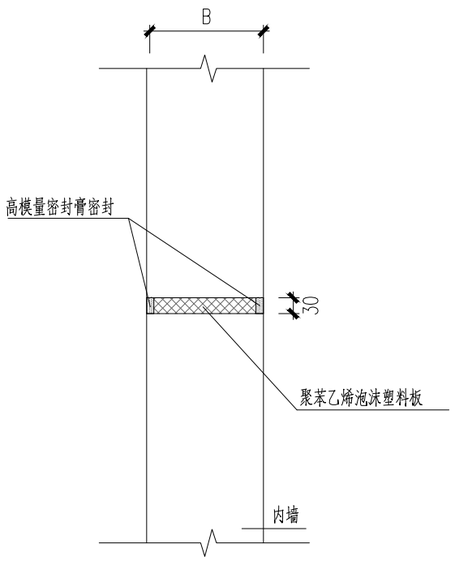

说明：

1. 本图尺寸以毫米计。
2. 混凝土浇捣前应检查止水带是否破损，如有破损应立即修补。止水带中心线应与变形缝中心线相重合，止水带不得在拐角处接搓。
3. 中埋式钢边橡胶止水带设置时，应采用细铁丝固定于专门的钢筋夹或主筋上，顶、底板中形成止水带与水平夹角为15°的盆形，以避免止水带下形成气泡。止水带边端打孔固定方式可参见工艺规范。
4. 图中B为内墙、顶板、底板或侧墙厚。
5. 本次设计中埋式橡胶止水带采用B-FG-350X10。
6. 止水带接缝设在侧墙较高的位置上，不得设置在结构转角处，接头采用热压焊接。

专业	签名	会签栏															
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司			工程名称	德州市经九路南延及地下管廊工程	工程编号	2018R122	审 核		校 对		图 号	C0601C43	专业	结构	设计阶段	施工图
			分项名称	综合管廊工艺工程	分项编号	06	专业负责人		设 计		图 名	变形缝做法			日 期	2018.07